

**Netzausbau Kruckel - Dauersberg**  
 Neubau einer 110-/380-kV-Freileitung



**Raumordnerische Beurteilung**


Übersicht der raumordnerisch abgestimmten Trasse

Maßstab 1 : 220.000 Anlage 1

	Datum	Name
Bearb.	10.10.2011	Ernst
Gepr.	10.10.2011	Piotrowski
Freig.	11.10.2011	Dietz
Stand	10.10.2011	

Abchnitt: NRW/RP	Blatt 01
Ing- und Planungsbüro LANGE GbR	Carl-Peschken-Str. 12 47441 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@langebr.de www.langebr.de

Genehmigung für den Ausschnitt: ATKIS,DTK25,100,200,500,1000 und VG250; Copyright© Vermessungsverwaltungen der Länder und BKG 2001-2006

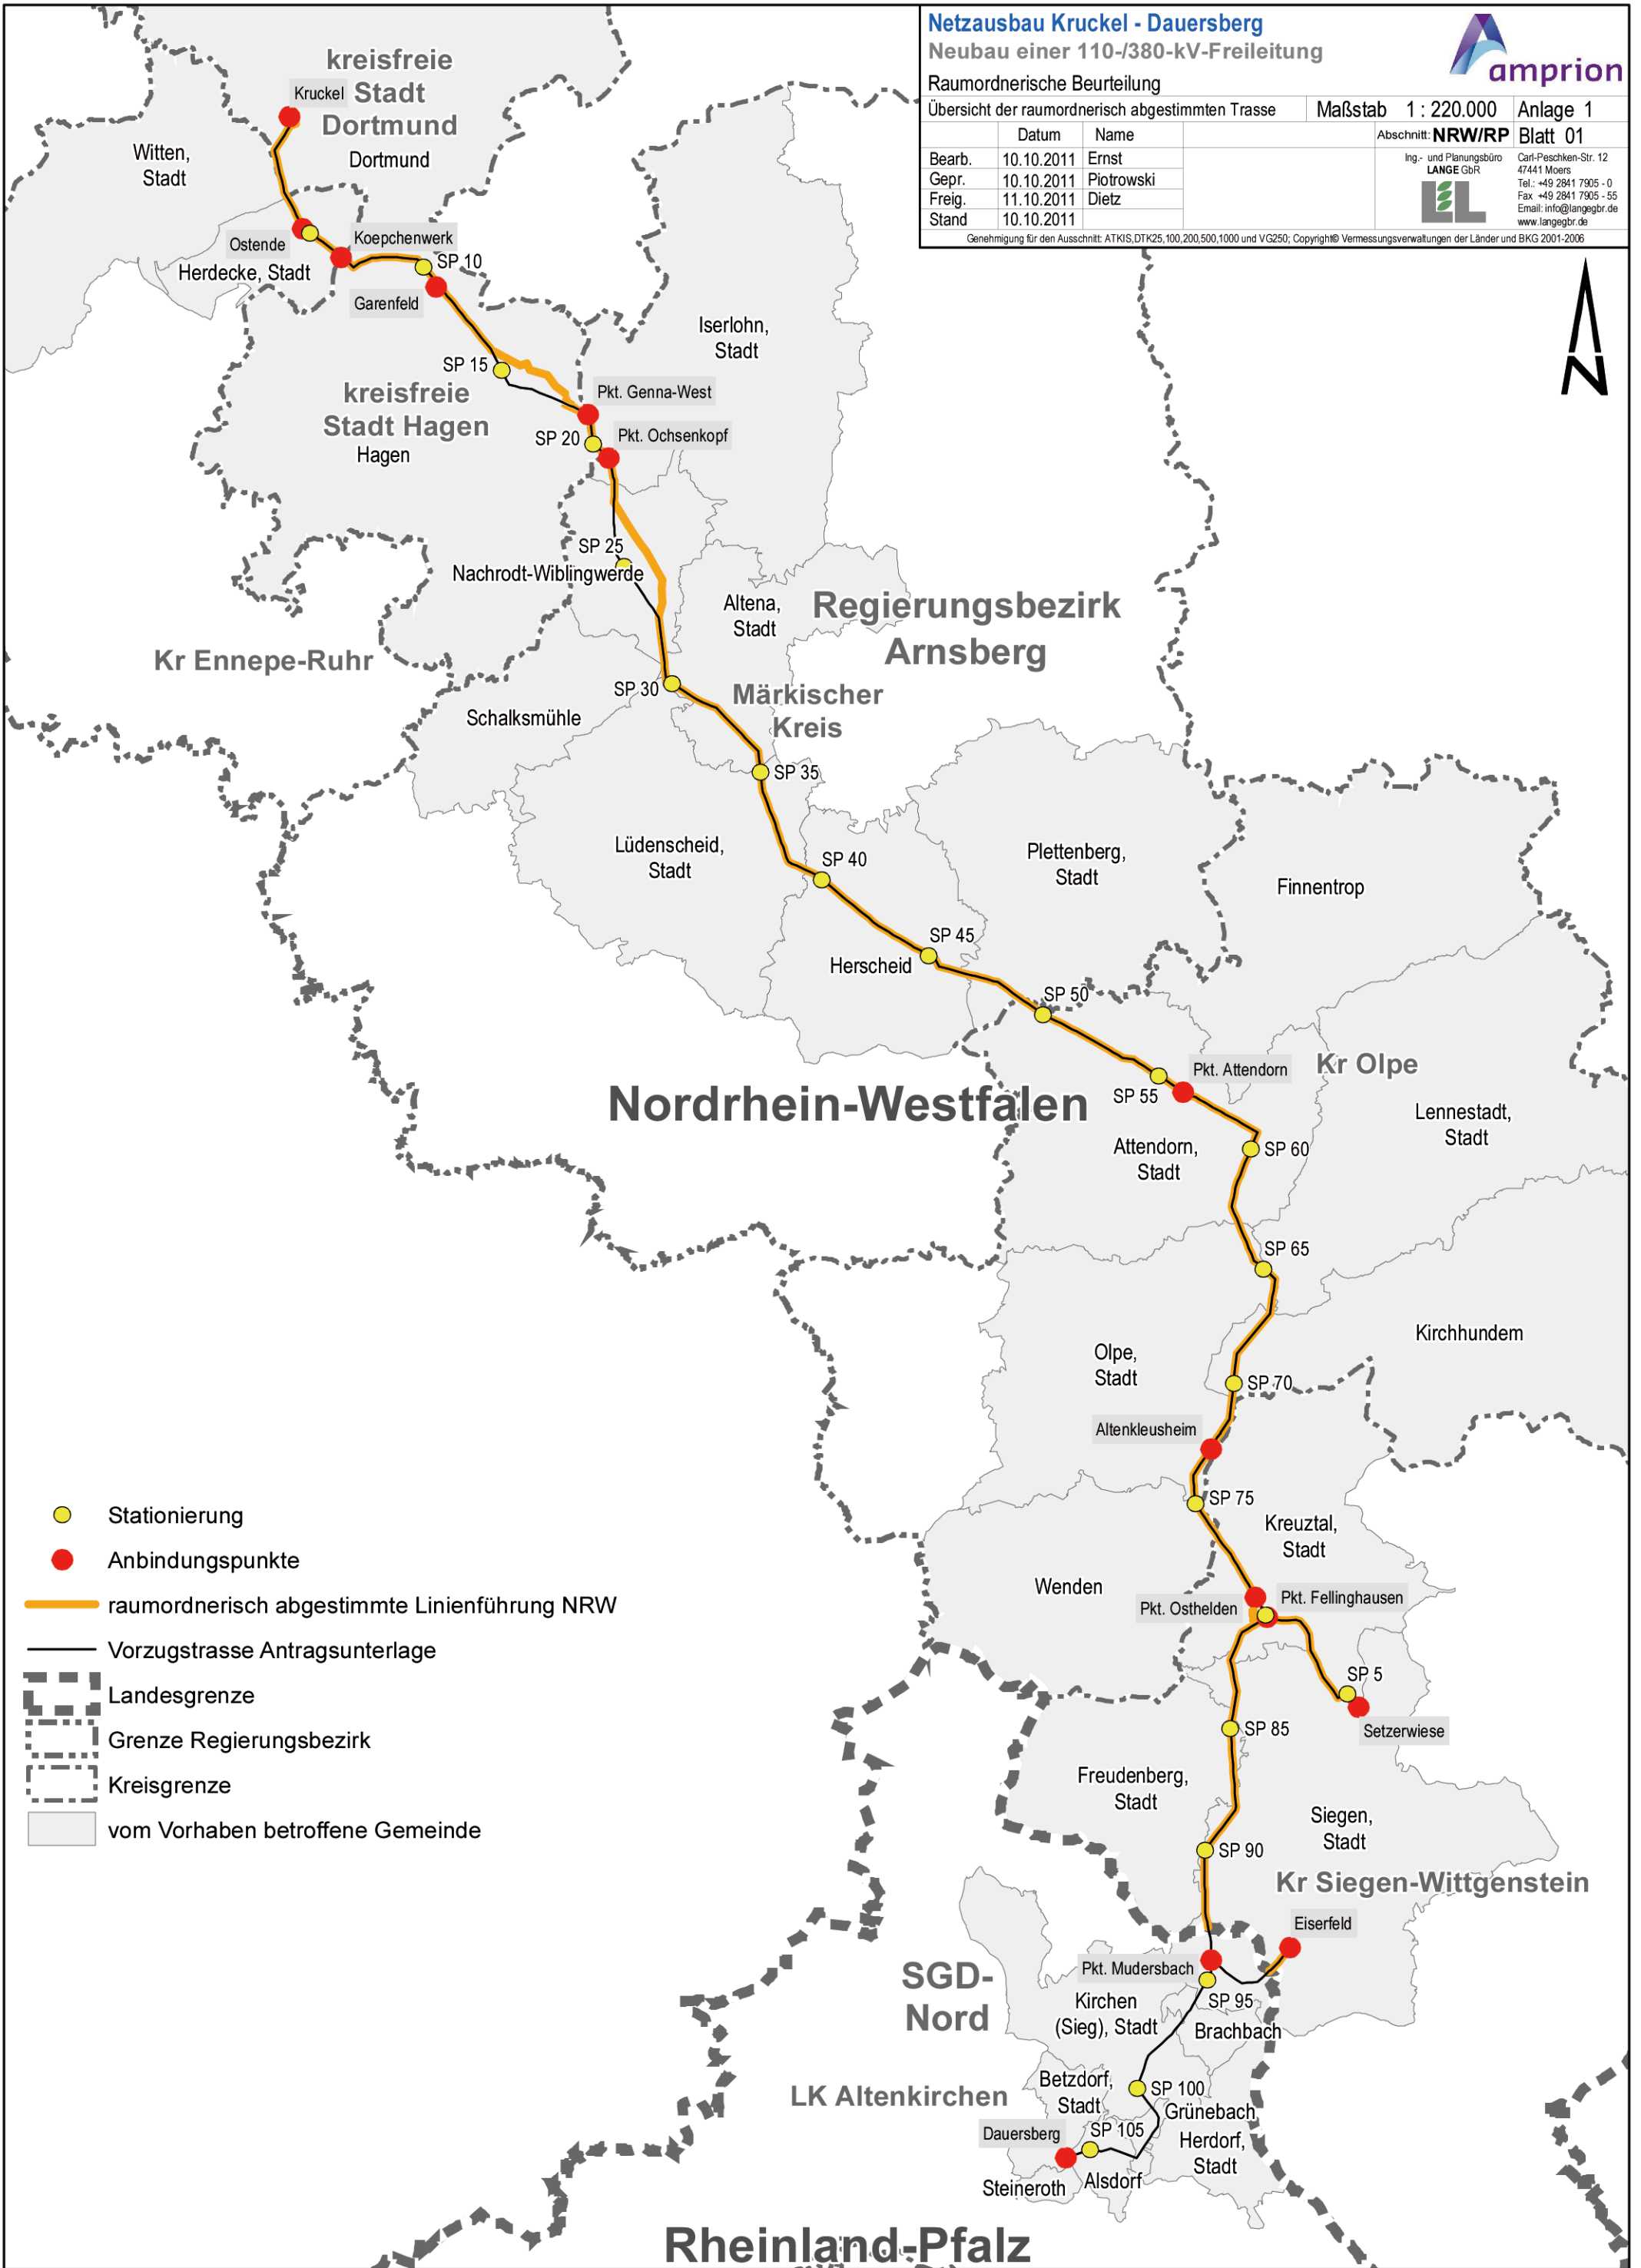

- Stationierung
- Anbindungspunkte
- raumordnerisch abgestimmte Linienführung NRW
- Vorzugstrasse Antragsunterlage
- Landesgrenze
- Grenze Regierungsbezirk
- Kreisgrenze
- vom Vorhaben betroffene Gemeinde